
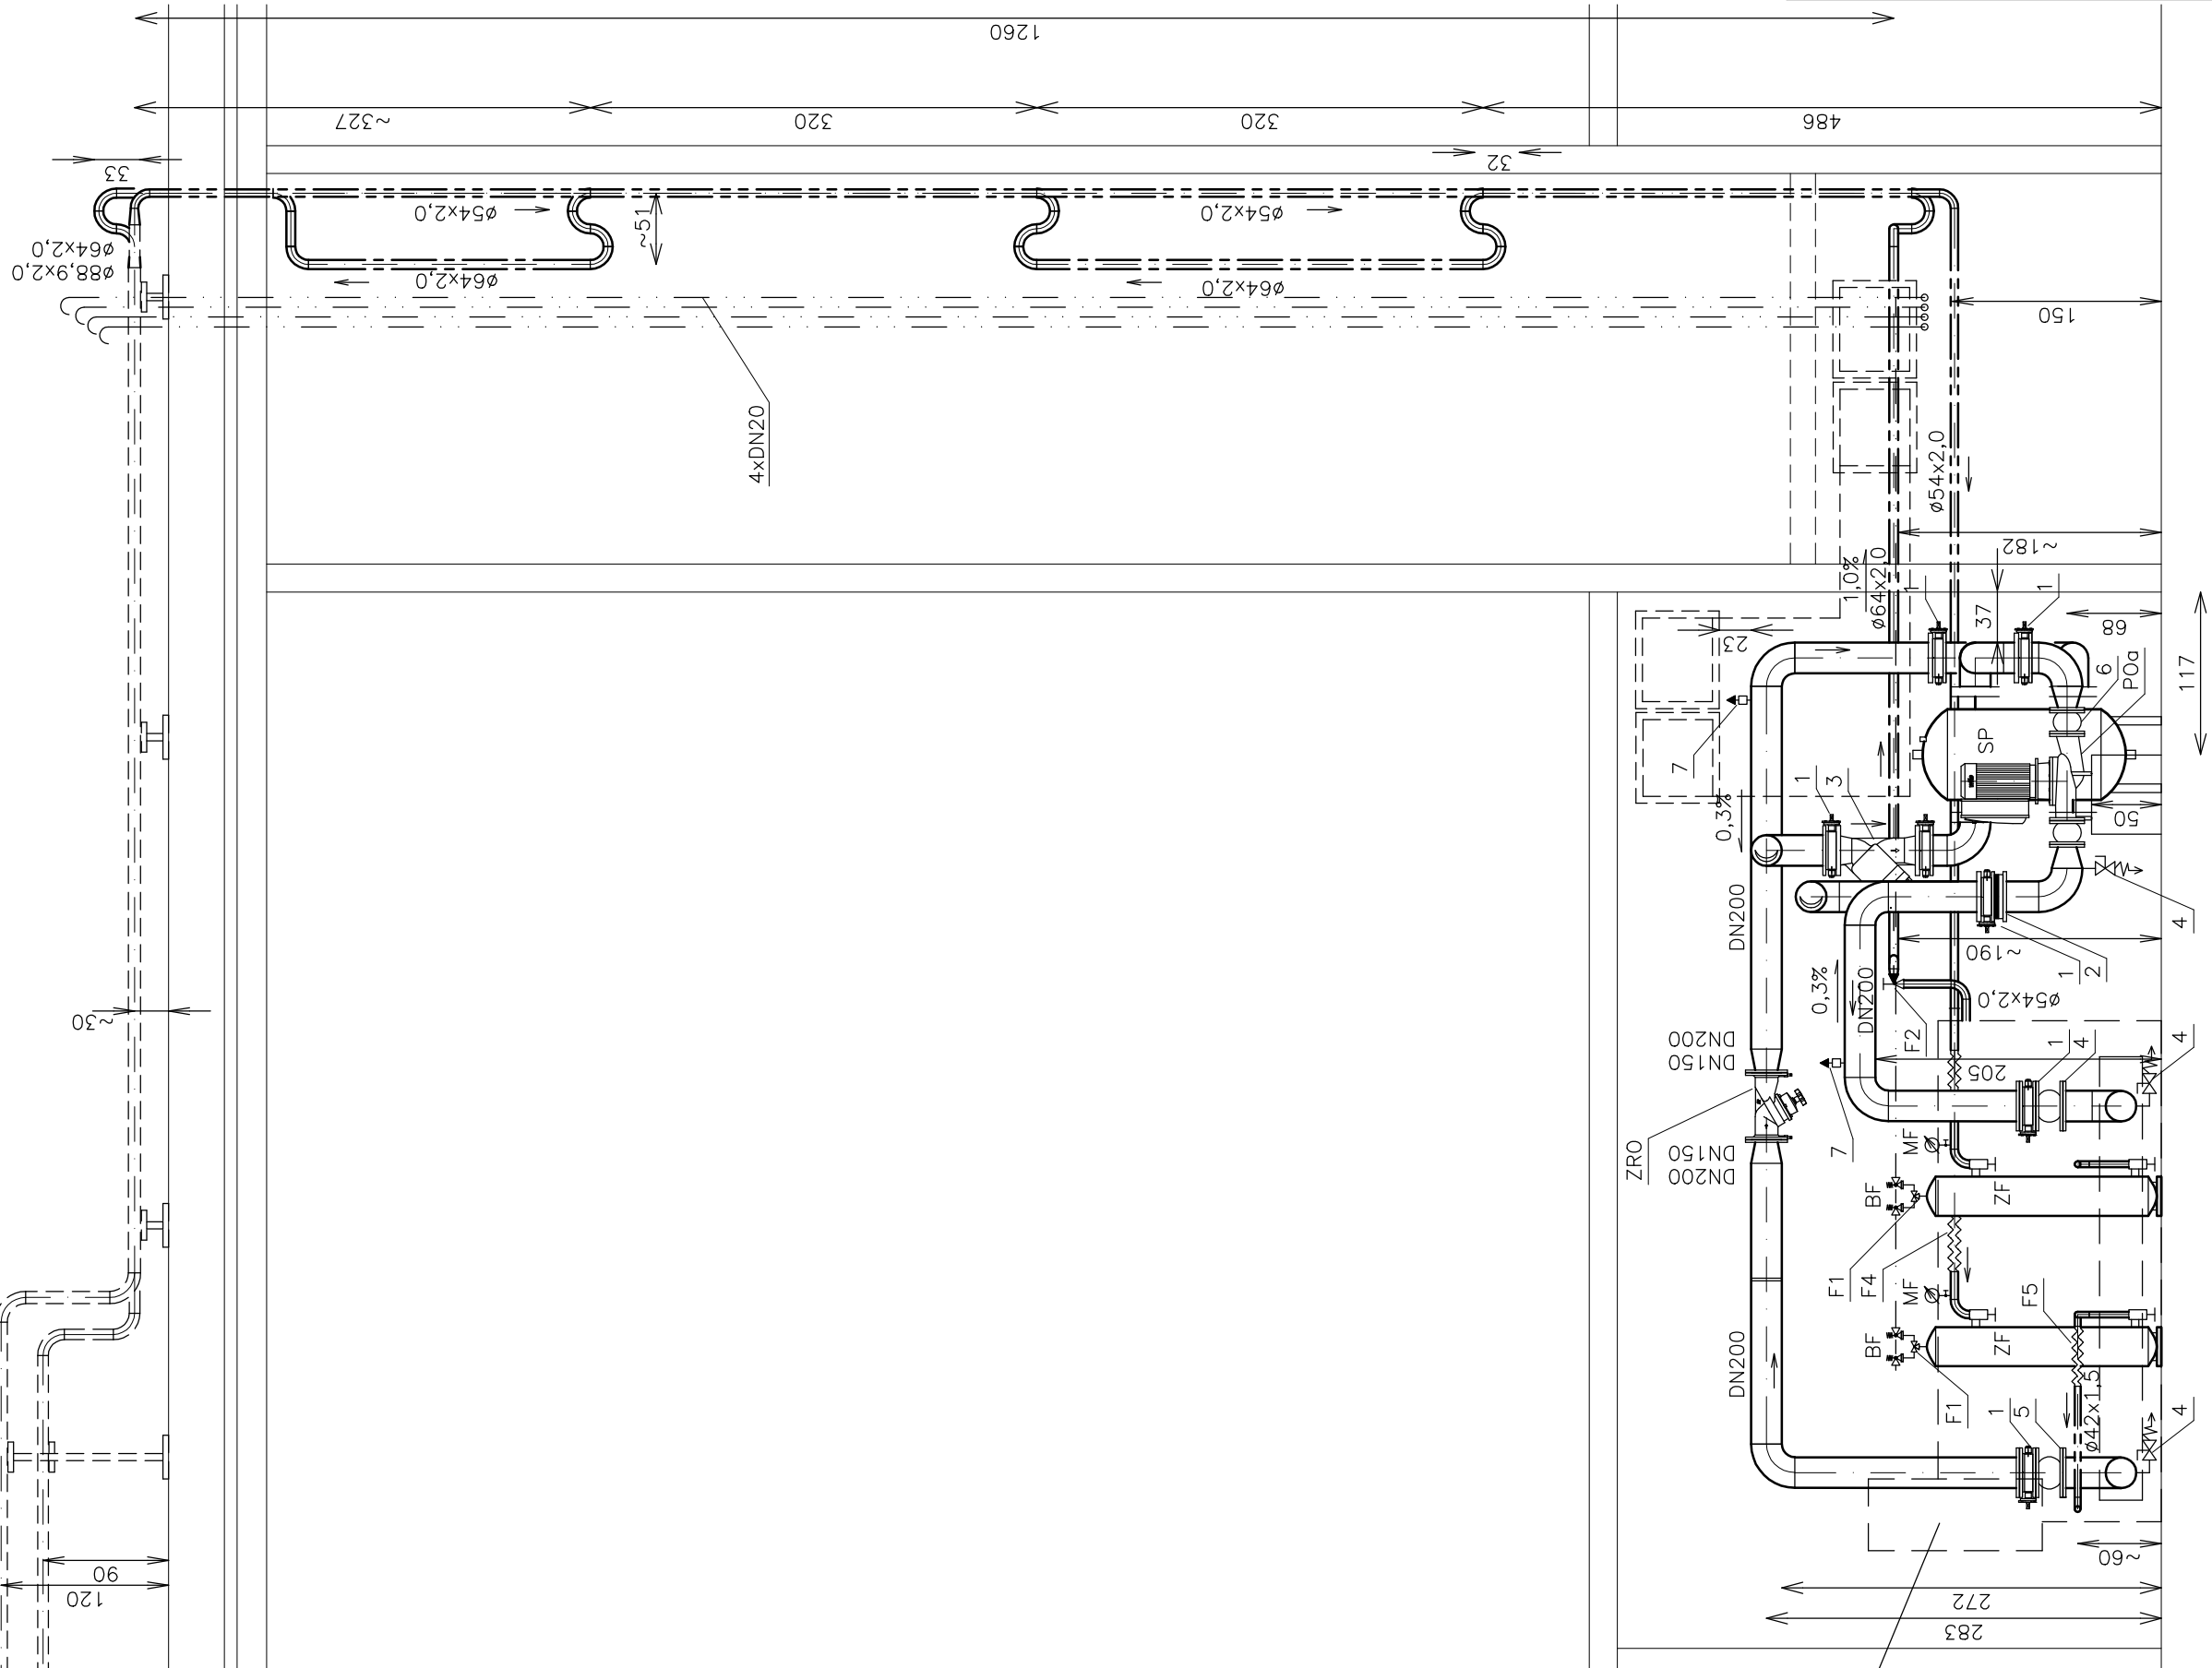


A-A



OZNACZENIA:

- INSTALACJA WODY LODOWEJ 7/12°C – DN200
- RURY WYDMUCHOWE ZAWORÓW BEZPIECZEŃSTWA

INSTALACJA FREONOWA

-  LINIA GAZOWA $\varnothing 64 \times 2,0$
 LINIA CIECZOWA $\varnothing 54 \times 2,0$
 RUROCIĄGI ISTNIEJĄCE

Inwestor:	Tętarz nr. Juliusza Słowackiego w Krakowie
Budowl.	Miejski Zarząd Sanacji Kraków ul. Raków 12
Działki nr ewid. 5/3, 6/3, 6/7, 8/9, 8/10, 8/12 obręb 81, jedn. ewid. Środziście	
Główny temat: REMONT INSTALACJI FROWENWY DLA AGREGATU WODY ŁODOWEJ ORAZ REMONT INSTALACJI WODY ŁODOWEJ W OBRĘBIE POMIESZCZENIA NASZYŃNYNI CHŁODNICZEJ	
Symbole:	Data: 05-2018
Przekrój A-A	
Projektant: <i>mgr inż. Marek Woźniński</i> <i>Ogólna Nr 003/18</i>	Dokumentacja: PB
Sprzedawca: <i>mgr inż. Józef Frankowska</i> <i>Ogólna Nr 113/18</i>	Status: 1:500 Nr projektu: 18-ICh--390
Nr rysunku:	Nr rysunku:
"MW-Projekt"	
3D-003 KRAKÓW, UL LUTELSKA 18A/2, +48 602 802 880	